BLOCCO SERVIZI
TRAVATE - scala 1:50
SEZIONI - scala 1:25

Travata 101-ss

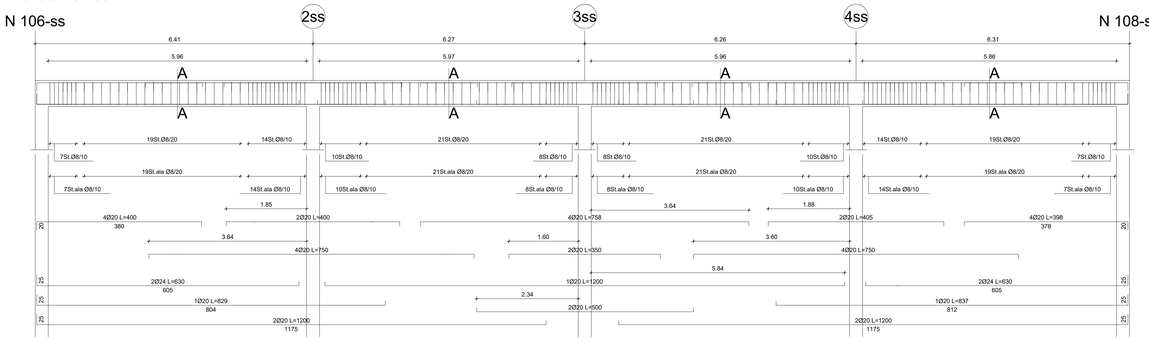

N 108-ss Sez. A-A



Trave di fondazione 401-ss

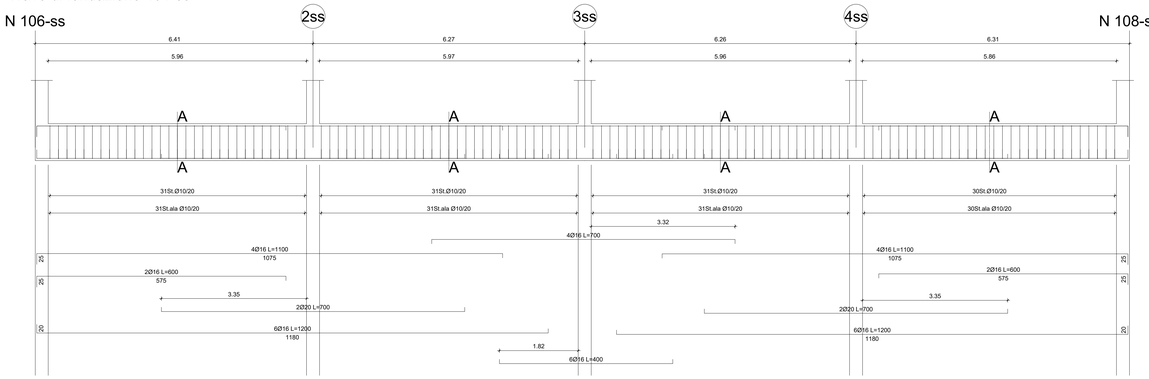

N 108-ss Sez. A-A



BLOCCO SPOGLIATOI
TRAVATE - scala 1:50
SEZIONI - scala 1:25

Travata 101-sp

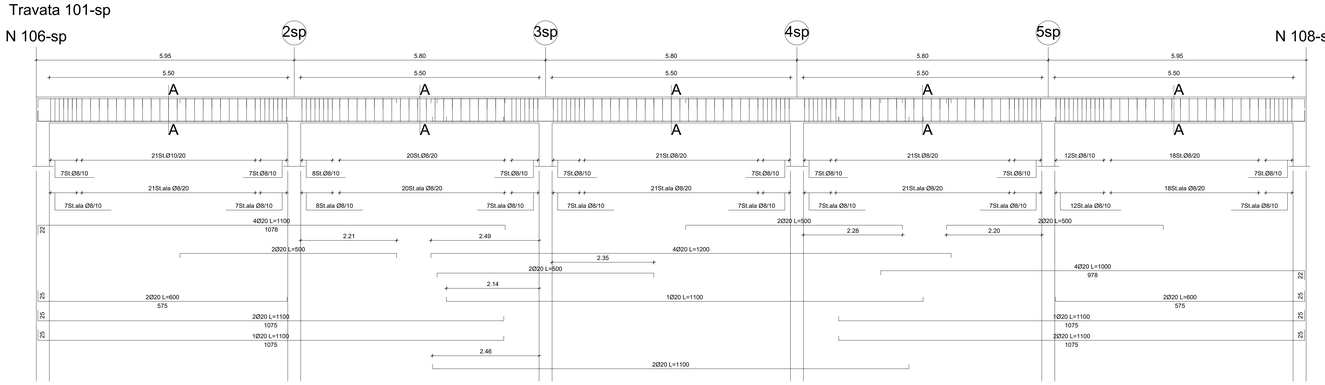

N 108-sp Sez. A-A



Trave di fondazione 401-sp

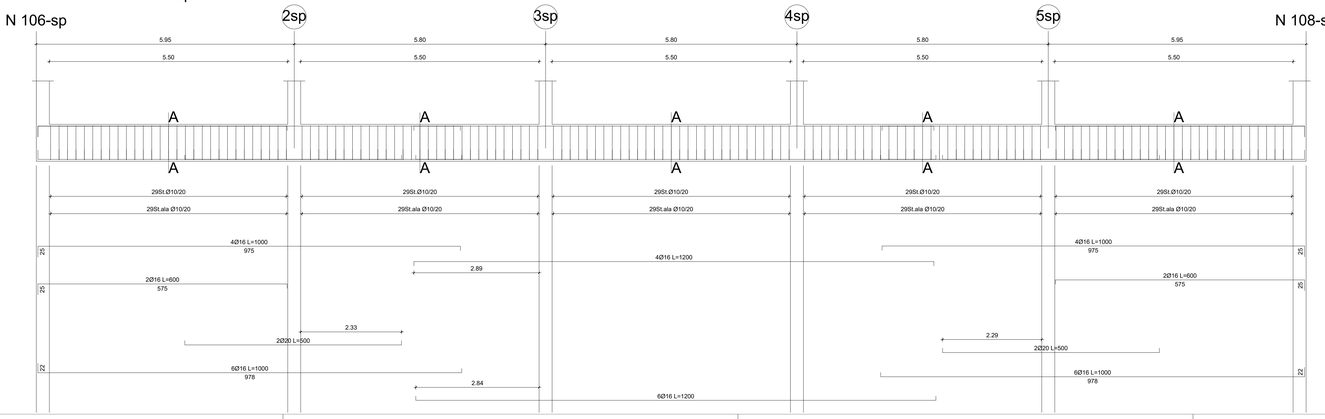

N 108-sp Sez. A-A



Travata 102-ss

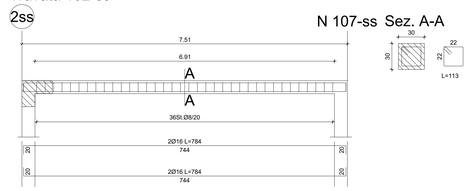

Travata 103-ss

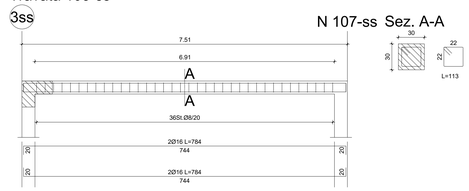

Travata 104-ss

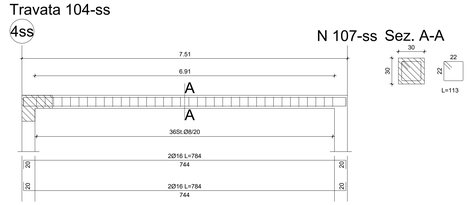

Travata 102-sp

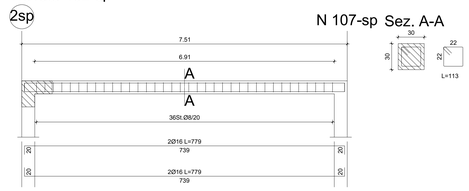

Travata 103-sp

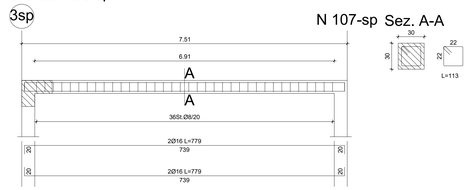

Travata 104-sp

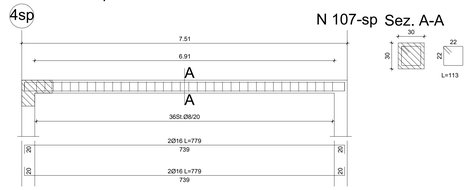

Travata 105-sp

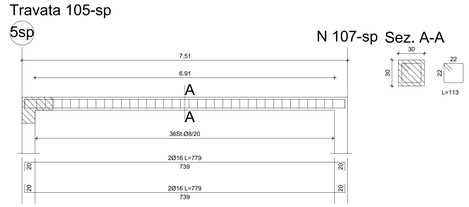

SI PRECISA CHE IL CORPO SERVIZI E' ESCLUSO DALL'APPALTO

ELENCO MATERIALI

CALCESTRUZZO (conforme alla norma UNI EN 206)	ACCIAIO PER C.A.
CLS MAGRO Classe di resistenza a compressione C12/15 CLS PER FONDAZIONI Cemento tipo IV 42,5 R Classe di resistenza a compressione C28/35 Dimensione massima dell'aggregato Dmax=32mm Classe di esposizione XC2 Classe di consistenza S4 CLS PER ELEVAZIONI Cemento tipo IV 42,5 R Classe di resistenza a compressione C28/35 Dimensione massima dell'aggregato Dmax=32mm Classe di esposizione XC2 Classe di consistenza S4	ACCIAIO IN BARRE PER GETTI E RETI ELETTROSALDATE B450C (Acciaio FeB44k Controllato) fynom ≥ 450 N/mmq; ftnom ≥ 540 N/mmq 1.15 ≤ (ft/fy)k < 1.35; (fy/fynom)k ≤ 1.25

NOTE E PRESCRIZIONI GENERALI

- LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI.
- LE DIMENSIONI E QUOTE DEL DISEGNO SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO.
- PER LE FONDAZIONI PREVEDERE UN GETTO DI PULIZIA (MAGRONE) DI ALMENO 10 cm.
- LE BARRE DI ARMATURA DEVONO ESSERE RISVOLTATE ALLE ESTREMITA'.
- SOVRAPPORRE LE BARRE DI ARMATURA PER ALMENO 40 DIAMETRI, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO.
- L'APPALTATORE, PRIMA DELL'ESECUZIONE DELL'OPERA, HA L'OBBLIGO DI CONTROLLARE TUTTE LE QUOTE E LE MISURE INDICATE IN QUESTO DISEGNO E DI ESEGUIRE IL RILIEVO DELLE STRUTTURE ESISTENTI E DI REDARRE LE OPPORTUNE MODIFICHE IN CASO DI DIFFORMITA'. EVENTUALI DIFFORMITA' DOVRANNO ESSERE SEGNALATE AL DIRETTORE DEI LAVORI.

COPRIFERRO PER OPERE IN C.A. (SALVO DIVERSA INDICAZIONE NEI SINGOLI ELABORATI)

- FONDAZIONI — s=4.0cm
- ELEVAZIONI — s=3.5cm



CONVENZIONI PER OPERE IN C.A.

LA LUNGHEZZA DELLE PARTI DI BARRE (ESPRESSA IN cm)
E' "FUORI TUTTO"
(NORME ISO/DIN 4066)

COMUNE DI
CASTIGLION FIORENTINO
PROVINCIA DI AREZZO

Ufficio Tecnico
Settore Lavori Pubblici
www.comune.castiglionfiorentino.ar.it

CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE DI MONTECCHIO

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE
Comune di Castiglion Fiorentino
Piazza del Municipio, 12 - 52043 Castiglion Fiorentino (Ar)
tel. 0575 65641 - fax. 0575 680103
mail: utecnico@comune.castiglionfiorentino.ar.it

RESPONSABILE UNICO del PROGETTO
Arch. Francesca Bucci

PROGETTISTI
Arch. Marcello Marchesini - MDU architetti (progetto architettonico)
Ing. Iacopo Ceramelli - ACS ingegneri (progetto strutture)
Ing. Luca Tocchio (IE), Ing. Filippo Sarti (IM) - ST Ingegnerie (progetto impianti)
Arch. Carlos Gustavo Loggia (progetto sicurezza)

descrizione	numero	data	redatto	controllato	approvato
emissione	1	18-04-2025	M. Luja	I. Ceramelli	I. Ceramelli
emissione	2	20-05-2025	M. Luja	I. Ceramelli	I. Ceramelli

OGGETTO
STATO DI PROGETTO
ARMATURE TRAVI

ELABORATO
E.ST.TAV.05_01

scala	1:50 - 1:25
nome file	E.ST.TAV.05_01.dwg